


خريطة تدفق فضلات ونفايات الزجاج المصحوبة بشهادة فحص قبل الشحن

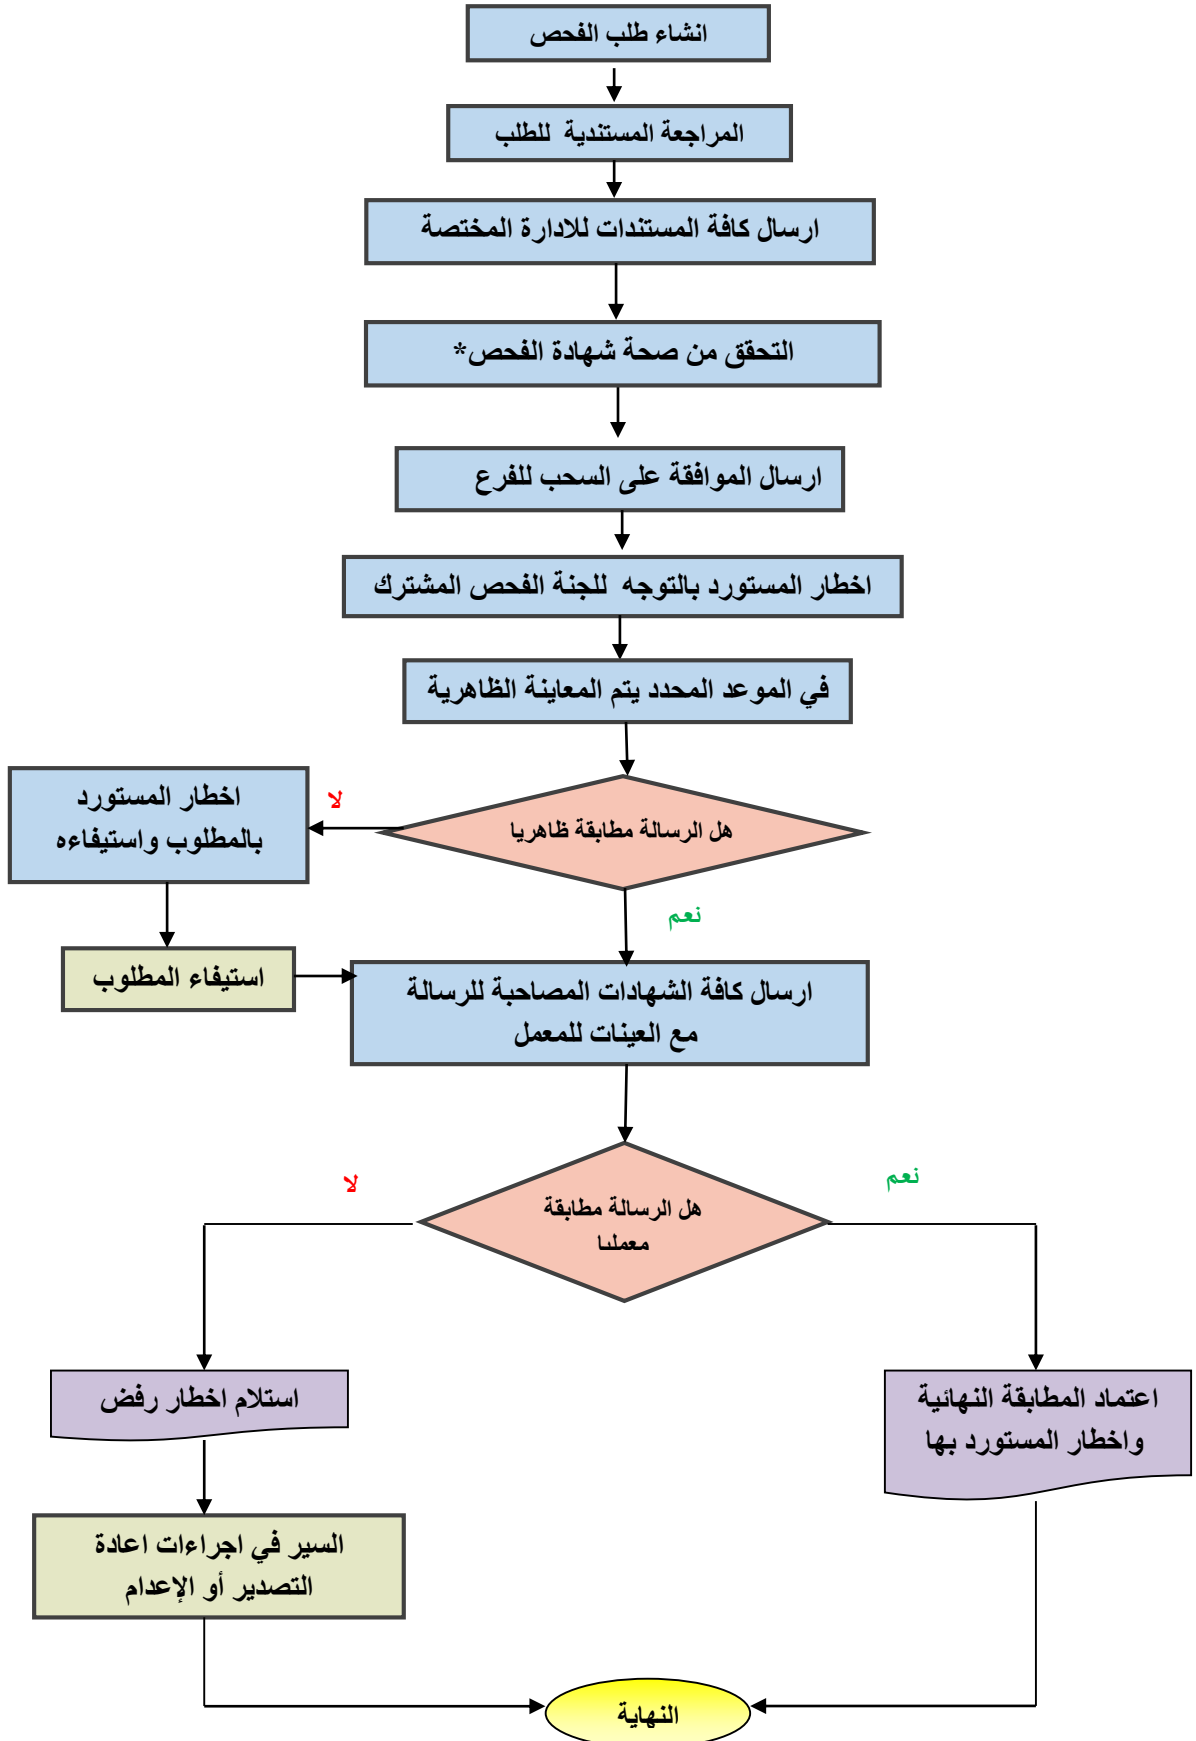

ملاحظة * إذا كانت شهادة الفحص غير صحيحة يمكن للمستورد التوجه للوحدة 17020 للسير في اجراءات استخراج الشهادة